



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**Главное управление МЧС России по Новгородской области**

173020 Великий Новгород ул. Большая Московская, д. 67 тел. (816-2) 66-26-10, http://www.gugo-  
novobl.natm.ru, e-mail: gugo\_novobl@mail.natm.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

173007, Великий Новгород, ул. Псковская стр.171к.3 , тел. (816-2) 76-51-10, e-mail: lic@ugps.natm.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Крестецкому, Демянскому и  
Маревскому районам**

175310 Новгородская обл. п. Демянск пр.Пожарный д.2 тел. 4-22-01 факс 4-21-00

**АКТ ПРОВЕРКИ  
соблюдения требований пожарной безопасности**

№ 6

п. Демянск, пер. Пожарный д.2  
(место составления акта)

15-10  
(время)

14.02.2020  
дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНДиПР по Крестецкому, Демянскому и Маревскому районам  
УНДиПР ГУ МЧС России по Новгородской области от 14 января 2020 года №6  
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

Проведена плановая проверка здание стационара Областного автономного учреждения  
социального обслуживания «Маревский комплексный центр социального обслуживания  
населения» расположенного по адресу: Новгородская область, Маревский район, с. Марево, ул.  
Советов, д.18 корп. 1 (чрезвычайный высокий риск)

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Областное автономное учреждение социального обслуживания «Маревский комплексный центр  
социального обслуживания населения» расположенного по адресу: Новгородская область,  
Маревский район, с. Марево, ул. Советов, д.18; ИНН 5308002899

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с  
указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 20 » января 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 8 ч.

« 4 » февраля 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 8 ч.


« 14 » февраля 20 20 г. с 09 час. 00 мин. до 15 час. 10 мин. Продолжительность 6ч10

Общая продолжительность проверки: « 3 » дня (ей) (« 22-10 » часа)  
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:


Директор ОБУСО «Маревский КЦСО» Лупанова Александра Михайловна

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

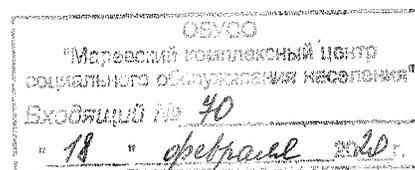

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«10» часов «25» минут «14» января 2020 г.



(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Иванов Максим Иванович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Крестецкому, Демянскому и Маревскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Новгородской области; Гаан Любовь Владимировна - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Крестецкому, Демянскому и Маревскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Новгородской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ОБУСО «Маревский КЦСО» Лупанова Александра Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы Областного автономного учреждения социального обслуживания «Маревский комплексный центр социального обслуживания населения»

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Новгородская область, Маревский район, с. Марево, ул. Советов, д.18 корп. 1

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен отчет о результатах расчета пожарного риска на объект защиты

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4

1	Доводчики на входной двери отсутствуют (основной выход)	п.36г Правил противопожарного режима в РФ» утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	Директор ОБУСО «Маревский КЦСО» Лупанова Александра Михайловна
2	Доводчики на входной двери отсутствуют (запасной выход)	п.36г Правил противопожарного режима в РФ» утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	Директор ОБУСО «Маревский КЦСО» Лупанова Александра Михайловна
3	Не организовано проведение проверка работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода	п.55 Правил противопожарного режима в РФ» утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	Директор ОБУСО «Маревский КЦСО» Лупанова Александра Михайловна
4	В коридоре ручной пожарный извещатель АПС установлен с превышением нормативной высоты 1м.80см.	п.13.13.1 СП.5.13110.2009 Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.	Директор ОБУСО «Маревский КЦСО» Лупанова Александра Михайловна

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

\_\_\_\_\_  
(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:


1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились
4. Фототаблица не оформлялась .
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности:
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 6/1/1 от 14.02.2020г
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: копия технического паспорта на \_\_\_ л. в 1 эк

Подписи лиц, проводивших проверку:

Иванов Максим Иванович - заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Крестецкому, Демянскому и Маревскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 14 ” февраля 20 20 г.

  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 14 ” февраля 20 20 г.

  
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Новгородской области**

173020 Великий Новгород ул. Большая Московская, д. 67 тел. (816-2) 66-26-10, <http://www.gugo-novobl.natm.ru>, e-mail: [gugo\\_novobl@mail.natm.ru](mailto:gugo_novobl@mail.natm.ru)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

173007, Великий Новгород, ул. Псковская стр.171к.3 , тел. (816-2) 76-51-10, e-mail: [lic@ugps.natm.ru](mailto:lic@ugps.natm.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Крестецкому,  
Демянскому и Маревскому районам**

175310 Новгородская обл. п. Демянск пр.Пожарный д.2 тел. 4-22-01 факс 4-21-00

**Предписание № 6/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

**Областное автономное учреждение социального обслуживания «Маревский  
комплексный центр социального обслуживания населения» ИНН 5308002899**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДиПР по Крестецкому, Демянскому и Маревскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области от 14 января 2020 года № 6

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя орга

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 20 января по 14 февраля 2020 года Ивановым Максимом Ивановичем – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Крестецкому, Демянскому и Маревскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Новгородской области; Гаан Любовью Владимировной - инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Крестецкому, Демянскому и Маревскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Новгородской области проведена плановая проверка объекта защиты – здание стационара Областного автономного учреждения социального обслуживания «Маревский комплексный центр социального обслуживания населения» расположенного по адресу: Новгородская область, Маревский район, с. Марево, ул. Советов, д.18 корп. 1 (чрезвычайный высокий риск)

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором ОБУ СО «Маревский КИСО» Лупановой Александрой Михайловной

(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

; > го 1  
населения"

**Ц**

/ё

/Аа\*л&-2IX&Pr.|

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Доводчики на входной двери отсутствуют (основной выход)	п.36г Правил противопожарного режима в РФ» утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	01.12.2020	
2.	Доводчики на входной двери отсутствуют (запасной выход)	п.36г Правил противопожарного режима в РФ» утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	01.12.2020	
3.	Не организована проведение проверка работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода	п.55 Правил противопожарного режима в РФ» утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	01.12.2020	
4.	В коридоре ручной пожарный извещатель АПС установлен с превышением нормативной высоты 1м.80см.	п.13.13.1 СП.5.13110.2009 Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.	01.12.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;  
руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по Крестецкому,  
Демянскому и Маревскому районам управления  
надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Новгородской  
области Иванов Максим Иванович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)


  
(подпись)

«  » \_\_\_\_\_ 20   г.

Предписание для исполнения получил:

Директор ОБУСО «Маревский КЦСО»  
Лупанова Александра Михайловна

«14» сентября 2020 г.



(подпись)